



No. Gn202500998-01



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：金琪格（天津）科技有限公司

产品型号名称：JQG 2628-A1.00/隔热性镶玻璃构件

检 验 类 别：型式试验



应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心


应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202500998-01


共 6 页 第 1 页

产品名称	隔热性镶玻璃构件	型 号	JQG 2628-A1.00
委托单位	应急管理部天津消防研究所		
认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	金琪格（天津）科技有限公司	生产日期	2025-05
生产企业	金琪格（天津）科技有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	1面	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2025-06-06
检验依据	GB/T12513-2006, TFR1-ZY-05: 2020		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》，TFR1-ZY-05: 2020《消防产品自愿性认证实施规则 建筑耐火构（配）件产品》检验，耐火性能大于60min。（以下空白）  签发日期：2025 年 6 月 17 日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点： ☒ 一基地 ☐ 二基地		

批准：



审核：



编制：

徐文女

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202500998-01

共 6 页 第 2 页

认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司		
通讯地址	天津市西青区大寺镇大任庄村民委员会东200米		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



（本栏以下空白）

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202500998-01

共 6 页 第 3 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称	隔热性镶玻璃构件		
型号规格	JQG 2628-A1.00		
生产者/生产企业	金瓯格（天津）科技有限公司		
生产企业地址	天津市西青区大寺镇大任庄村民 委员会东200米		
出厂编号		电 话	
出厂日期		执行标准	GB/T12513-2005

二、关键原材料：/。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验结果汇总表

生产企业：金琪格（天津）科技有限公司
产品型号：JQG 2628-A1.00



No. Gn202500998-01
共 6 页 第 4 页


序号	检验项目	标准要求及标准条款号	实测结果	本项结论	备注
1	耐火性能	隔热性镶玻璃构件判定准则： 失去耐火完整性： 1) 棉垫被点燃或背火面窜火持续达 10s 以上时； 2) 试件背火面出现贯通至试验炉内的裂缝，直径 6mm ± 0.1mm 的探棒可以穿过裂缝进入试验炉内且探棒可以沿裂缝长度方向移动不小于 150mm，或直径 25mm ± 0.2mm 的探棒可以穿过裂缝进入炉内。7 (8.2.1) 失去隔热性： 试件背火面的平均温升超过试件表面初始平均温度140℃； 或试件背火面任一点最高温度超过该点初始温度180℃。 7 (8.2.2)	样品倾斜度为90°。 耐火试验进行到60min时，未失去完整性；背火面最高平均温升为50.2℃，最高单点温升为167.6℃，未失去隔热性。	耐火性能大于60min	认证委托人申请耐火性能时间60min
		(本页以下空白)			

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
照 片 页



No. Gn202500998-01

共 6 页 第 5 页

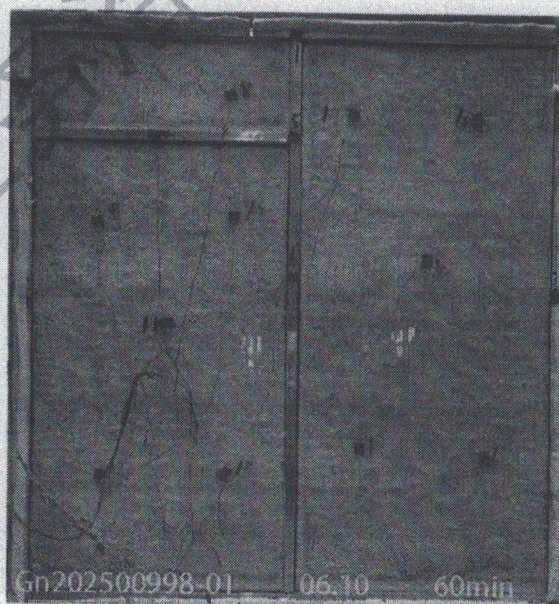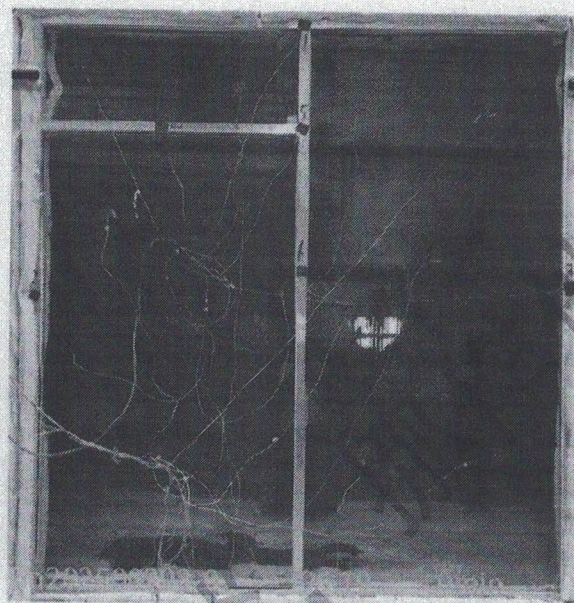

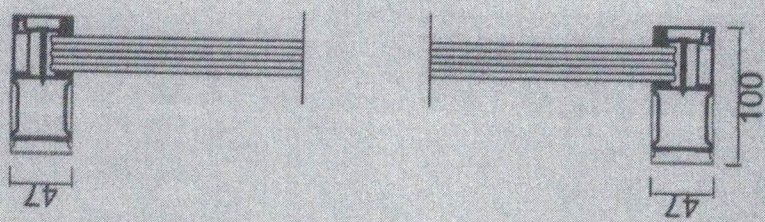

玻璃结构: 5mm钢化玻璃+5mm防火液+5mm钢化玻璃+5mm防火液+5mm钢化玻璃

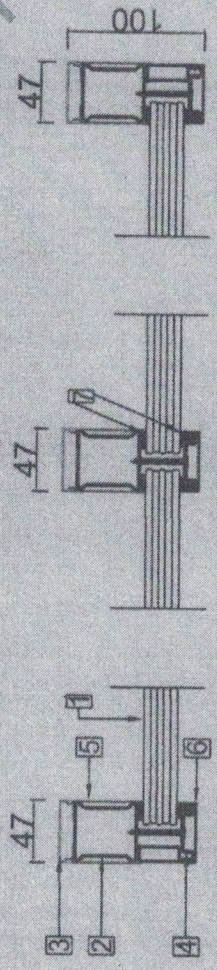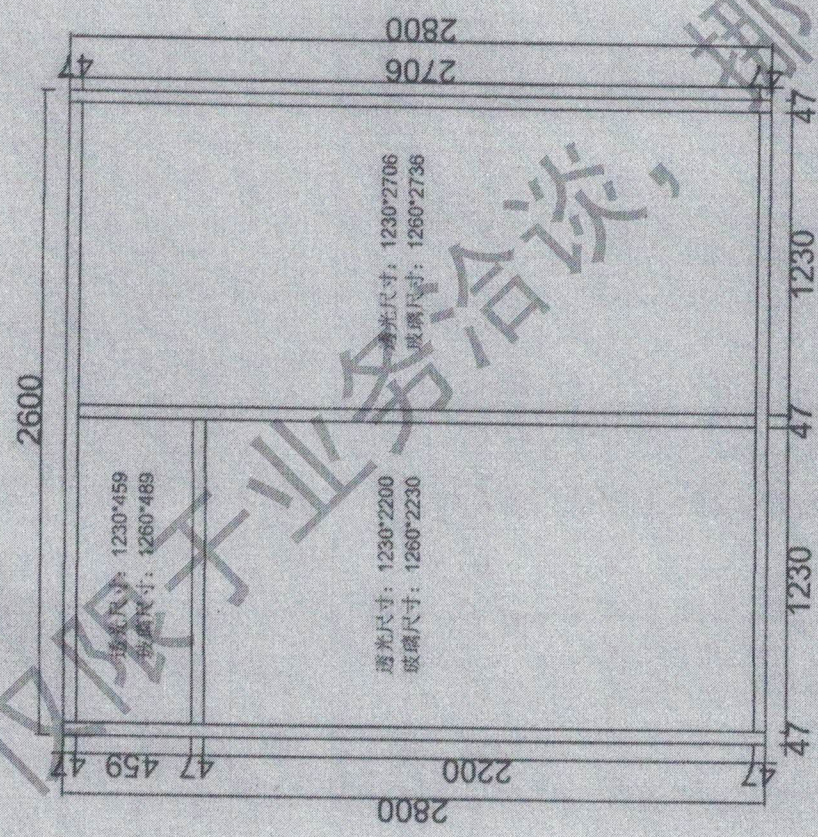

NO	名称	数量	材料
7	耐火胶条	按需	1.2mm铝合金
6	外装饰盖板	按需	1.2mm铝合金
5	内装饰盖板	按需	1.5mm热镀锌钢板
4	玻璃压条	按需	1.2mm铝合金材料
3	后装饰盖板	按需	1.5mm热镀锌钢板
2	主龙骨	按需	FFB-25-A1.00
1	隔热耐火玻璃	按需	隔热性能玻璃构件
JQG 2828-A1.00			
设计日期			
校对			
审核			
工艺			
金岭格(天津)科技有限公司			
共1张 第1张			

仅限于业务洽谈，挪作他用无效