

No. Gn202404894



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0988

检 验 报 告

认证委托人：金琪格（天津）科技有限公司

产品型号名称：JQG 2628-C1.50/非隔热性镶玻璃
构件

检 验 类 别：型式试验

应 急 管 理 部 天 津 消 防 研 究 所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202404894

共 6 页 第 1 页

产品名称	非隔热性镶玻璃构件	型 号	JQG 2628-C1.50
委托单位	应急管理部天津消防研究所		
认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司	检验类别	型式试验
生产者	金琪格（天津）科技有限公司	生产日期	2024年8月
生产企业	金琪格（天津）科技有限公司	抽样者	空白
抽样基数	空白	抽样地点	空白
样品数量	1面	抽样日期	空白
样品状态	完好	受理日期	2024-08-20
检验依据	GB/T12513-2006, TFRI-ZY-05: 2020		
检验项目	全部适用项目		
检 验 结 论	经按GB/T12513-2006《镶玻璃构件耐火试验方法》, TFRI-ZY-05: 2020《消防产品自愿性认证实施规则 建筑耐火构（配）件产品》检验, 耐火性能大于90min。（以下空白） 签发日期: 2024年9月3日		
备 注	报告中符号“/”表示无内容。 检验检测地点: ☒一基地 ☐二基地		

批准:

审核:

编制:

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

№. Gn202404894

共 6 页 第 2 页

认证委托人	金琪格（天津）科技有限公司		
通讯地址	天津市西青区大寺镇大任庄村民委员会东200米		
联系电话	/	传真	/

产品照片：



（本栏以下空白）

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
检验报告

No. Gn202404894

共 6 页 第 3 页

产品说明（样品描述）：

一、铭牌标志：

产品名称	非隔热性玻璃构件		
型号规格	JQG2628-C1.50		
生产者/生产企业	金琪格（天津）科技有限公司		
生产企业地址	天津市西青区大寺镇大庄子村民委员会东200米		
出厂编号		电话	
出厂日期	2024.8.5	执行标准	GB15763-2008

二、关键原材料：/。

三、产品结构及特性参数：详见图纸。

（本栏以下空白）

一致性检查结论：符合

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心

检验结果汇总表

生产企业：金琪格（天津）科技有限公司
产品型号：JQG 2628-C1.50


No. Gn202404894
共 6 页 第 4 页

序号	检验项目		标准要求及 标准条款号	实测结果	本项 结论	备注
1	耐火性能	耐火完整性	失去耐火完整性： 试件背火面窜火持续达10s以上；试件背火面出现贯通至试验炉内的裂缝，直径6mm±0.1mm的探棒可以穿过裂缝进入试验炉内且探棒可以沿裂缝长度方向移动不小于150mm，或直径25mm±0.2mm的探棒可以穿过裂缝进入炉内。 7（8.3.1）	试件倾斜度为90°。 耐火试验进行到90min时：背火面未出现火焰，未出现贯通至试验炉内的裂缝，未失去完整性。	耐火完整性时间大于90min	委托单位申请产品为非隔热性镶玻璃构件，耐火时间为90min
		热通量	本标准未规定临界热通量值。记录试验过程中热通量超过5kW/m ² 、10kW/m ² 、15kW/m ² 、20kW/m ² 、25kW/m ² 的时间。 7（8.3.2）	空白		
			（本页以下空白）			

应急管理部天津消防研究所
国家固定灭火系统和耐火构件质量检验检测中心
照片页

No. Gn202404894

共 6 页 第 5 页

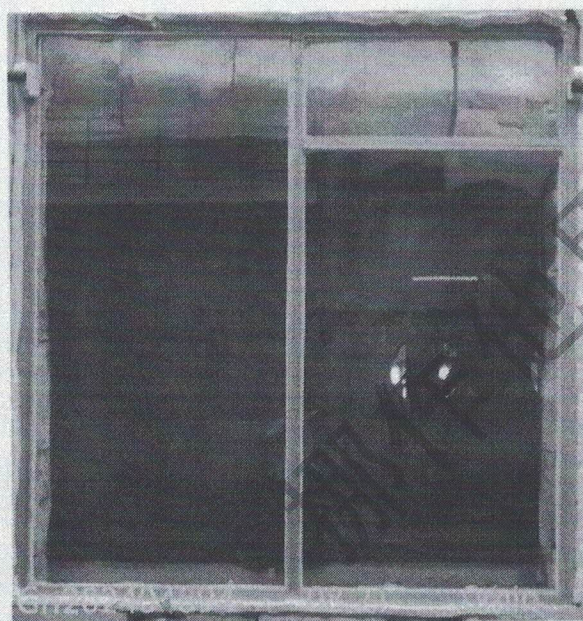

仅限业务洽谈，挪作他用无效